Образец чертежа

Спереди

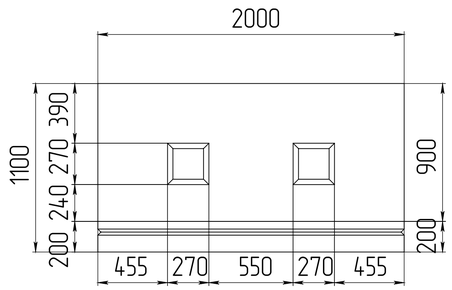

Слева

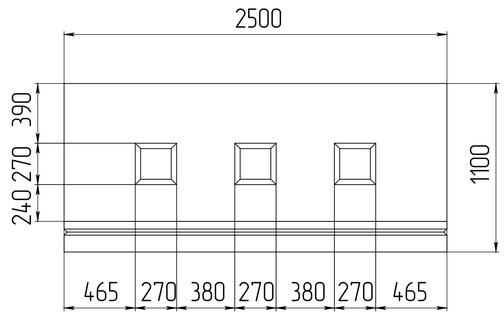

Сверху

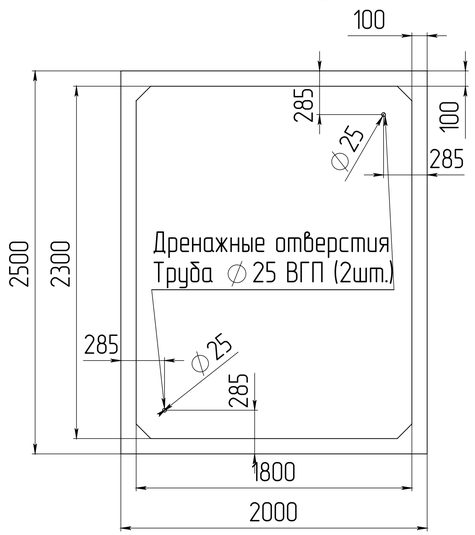

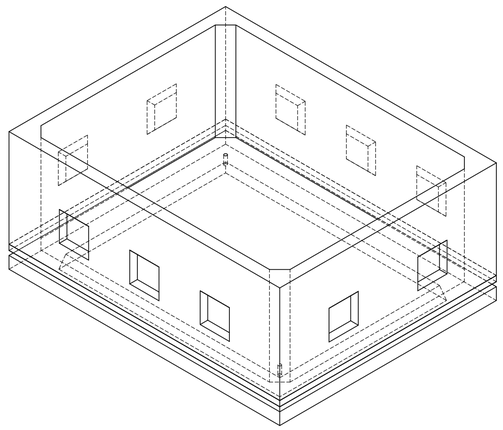

Заказчик: ООО “”

Согласовано

М.П.

Дата

При изготовлении технологических проёмов или отверстий в изделиях допускается отклонение размеров +/- 20 мм.
При размещении технологических отверстий следует учесть:
- ограничение расположения технологических отверстий в полу для бетонного корпуса шириной 2500 мм составит минимум 270 мм от внешних краев по всему периметру днища; для бетонного корпуса шириной 3000 мм – 390 мм от внешних краев;
- ограничение расположения проемов дверей, ворот и жалюзийных решеток составит минимум 250 мм от внешних углов.

Дренажные отверстия необходимо заварить во время монтажа. (Заваривается заказчиком самостоятельно)

					Позиция №N: ПБ-N			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	2500*2000*1100 (100 мм)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							3,51	1:20
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					ТУ 5800-001-67080563-2014	ООО “НПП Энергетика”		
Утв.								